




**MONTAGEM**

**RECOMENDAÇÃO**


O sensor deve ser montado no retorno dos circuitos hidráulicos.  
Qualidade da água conforme VDI 2035.



DN	L min. (mm)
65	5 x 65 = 325
80	5 x 80 = 400
100	5 x 100 = 500
125	5 x 125 = 625
150	5 x 150 = 750


**IMPORTANTE**

L = Troço reto – **sem perturbações** – da tubagem do lado da entrada do sensor:

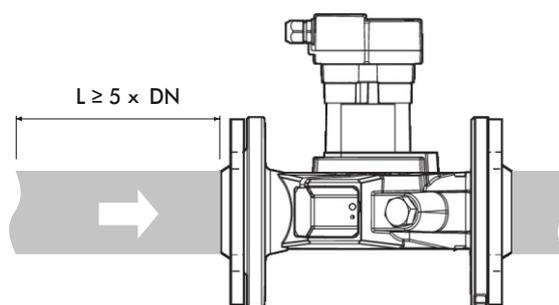

**DIMENSÕES E PESOS**

**DN65 a DN150**

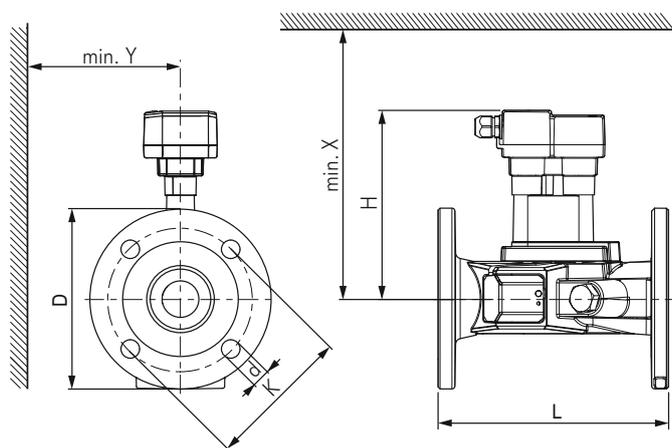

MODELO	DN	Ligações	L mm	H mm	X mm	Y mm	D mm	d mm	K mm	Peso Kg
FM065F-SZ	65	2 1/2"	240	193	263	132	185	4 x 19	145	13
FM080F-SZ	80	3"	260	200	270	140	200	8 x 19	160	15
FM100F-SZ	100	4"	262	202	272	155	230	8 x 19	180	18
FM125F-SZ	125	5"	314	209	279	167	255	8 x 19	210	23
FM150F-SZ	150	6"	334	219	289	182	285	8 x 23	240	30